

**Результат контроля качества питьевой воды станции 2-го подъема,
Окский водозабор, г.Калуга, за 2021 г.**

Наименование показателей	Ед.изм.	Дата ПДК	18.03. (паводок)	15.04.
Цветность	градус цветности	20	6,0	
Запах при 20 °С	балл	2	0	
Вкус	балл	2	0	
Мутность	мг/дм ³	1,5	<0,58	
Хлор остаточный активный	мг/дм ³	1,2	1,32	
Хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0	
Монохлорамины	мг/дм ³		0,86	
Дихлорамины	мг/дм ³		0,46	
Водородный показатель (рН)	ед. рН	6.-9	7,8	
Железо общее	мг/дм ³	0,3	0,15	
Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	5	2,72	
Хлорид-ион	мг/дм ³	350	36	
Жесткость	°Ж	7	6,2	
Сухой остаток	мг/дм ³	1000	438	
Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм ³	2	0,65	
Нитрит- ион	мг/дм ³	3	<0,2	
Нитрат – ион	мг/дм ³	45	8,2	
Сульфат-ион	мг/дм ³	500	70	
Фторид-ион	мг/дм ³	1,5	0,28	
Фенолы (общие)	мг/дм ³		0,0015	
Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	0,016	<0,005
Анионные поверхностно- активные вещества (АПАВ)	мг/дм ³	0,5	<0,025	
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100мл	отс.	не обн	не обн
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100мл	отс.	не обн	не обн
Общее микробное число	КОЕ в 1мл	не > 50	0	2
Колифаги	БОЕ в 100мл	отс.	1,1	не обн
Споры сульф. Клостридий	числ. спор в 20мл	отс.	1	не обн
Цисты лямблий	числ. цист в 50 л.	отс.	не обн	

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал",

Начальник ИБЛ ПВ В.А.Юданова



Результаты контроля качества питьевой воды станции 3-го подъема мкрн.Малинники, г.Калуги за 2021год

Дата отбора единицы измерения	водородный показатель	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид-ион	Амиак (по азоту)	Нитриты	Нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость	Хлор остаточный активный	Общее микробное число	Общие колиформные бактерии	Термотолерантные колиформные бактерии	колифаги
пдк	6-9.	20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7	0,3-1,5	КOE в 1 мл не >50	КOE в 100 мл отс в 100 мл	КOE в 100 мл отс в 100 мл	БОЕ в 100 мл отс в 100 мл
январь																	
13.01.21.	7,9	4,4	1/хл	0	<0,58	<0,10	26	0,26	0,064	5,94	1,8	6,6	0,53	0	не обн	не обн	не обн
20.01.21.		4,2	1/хл	0	<0,58	<0,10							0,60	0	не обн	не обн	не обн
28.01.21.		4,2	1/хл	0	<0,58	<0,10							0,80	0	не обн	не обн	не обн
февраль																	
02.02.21.	7,2	4,4	1/хл	0	<0,58	<0,10								0	не обн	не обн	не обн
09.02.21.		4,3	1/хл	0	<0,58	<0,10								0	не обн	не обн	не обн
15.02.21.		3,6	1/хл	0	<0,58	<0,10							0,77	0	не обн	не обн	не обн
март																	
03.03.21.	7,3	3,6	1/хл	0	<0,58	<0,10								0	не обн	не обн	не обн
09.03.21.		4,7	1/хл	0	0,6	<0,10								0	не обн	не обн	не обн
15.03.21.		4,9	1/хл	0	<0,58	<0,10								0	не обн	не обн	не обн
24.03.21.		3,4	1/хл	0	<0,58	<0,10								0,5	не обн	не обн	не обн
апрель														0	не обн	не обн	не обн
07.04.21.	7,3	7,8	1/хл	0	1,48	0,12		0,45									
13.04.21.		10,5	1/хл	0	1,37	0,15					2	4	0,76	1	не обн	не обн	не обн
19.04.21.		8	1/хл	0	<0,58	<0,10							0,57	1	не обн	не обн	не обн
26.04.21.		7,4	1/хл	0	<0,58	<0,10							0,53	4	не обн	не обн	не обн
май													0,62	0	не обн	не обн	не обн
06.05.21.		6,4	1/хл	0	<0,58	<0,10											
12.05.21.	7,3	8,2	1/хл	0	<0,58	<0,10							0,23	0	не обн	не обн	не обн
18.05.21.		10,3	1/хл	0	<0,58	0,11							0,17	0	не обн	не обн	не обн
													0,73	0	не обн	не обн	не обн
														0	не обн	не обн	не обн

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал" В.А.Юданова



Результаты контроля качества питьевой воды станции 3-го подъема мкрн. Турынино г.Калуги за 2021 год.

Дата отбора образцов	водородный показатель	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид-ион	Амиак (по азоту)	Нитриты	Нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость	Хлор остаточный активный	Общее микробное число	Общие колиформные бактерии	Термоколерантные колиформные бактерии	коэффициент
ПДК	6-9	20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7	0,3-1,5	не >50	КОЕ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	БОЕ в 100 мл
январь																	
13.01.21.	7,6	5,9	1/хл	0	<0,58	<0,10	28	0,43	0,43	9,8	2,4	6,8	0,78	0	не обн	не обн	не обн
20.01.21.		5,9	1/хл	0	<0,58	<0,10							0,78	0	не обн	не обн	не обн
27.01.21.		5,7	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,46	0,024	7,2			0,78	0	не обн	не обн	не обн
Февраль																	
02.02.21.	7,2	4,4	1/хл	0	<0,58	<0,10	27	0,5	0,039	9,8	2,6	6,8	0,88	0	не обн	не обн	не обн
08.02.21.		5,4	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,68	0,12	8,8			0,86	0	не обн	не обн	не обн
15.02.21.		5,5	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,56	0,046	7,6			0,98	1	не обн	не обн	не обн
март																	
03.03.21.	6,8	4,7	1/хл	0	<0,58	<0,10	32	0,53	0,042	8,5	2,1	6,9	0,99	0	не обн	не обн	не обн
09.03.21.		4,7	1/хл	0	0,6	<0,10		0,49	0,028	7,8			0,9	0	не обн	не обн	не обн
15.03.21.		5,9	1/хл	0	0,57	<0,10		0,57	0,048	6,14			1	0	не обн	не обн	не обн
23.03.21.		6,2	1/хл	0	0,83	<0,10		0,6	0,022	7,9			0,62	1	не обн	не обн	не обн
апрель																	
07.04.21.	7,6	10,7	1/хл-ил	0	1,05	<0,10	20	0,58	0,015	6,04	4,2	3,4	0,92	1	не обн	не обн	не обн
12.04.21.		12,6	1/хл	0	1,42	0,24		0,73	0,088	5,45			0,68	3	не обн	не обн	не обн
20.04.21.		12	1/хл-ил	0	0,89	0,14		0,99	0,081	4,78			0,66	0	не обн	не обн	не обн
26.04.21.		11,6	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,86	0,0087	3,81			0,75	0	не обн	не обн	не обн
29.04.21.		9,9	1/хл	0	0,73	<0,10							1	0	не обн	не обн	не обн
май																	
05.05.21.		8,4	1/хл	0	0,73	<0,10		0,51	0,028	8,4			0,92	0	не обн	не обн	не обн
12.05.21.	7,3	9,3	1/хл	0	<0,58	<0,10	28	0,88	0,089	3,3	2,8	4	0,76	0	не обн	не обн	не обн
18.05.21.	7,8	10,9	1/хл	0	<0,58	0,14	24	0,72	0,012	3,53	3,9	3,4	0,74	0	не обн	не обн	не обн
														0	не обн	не обн	не обн

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал" В.А.Юданова



Результаты контроля качества питьевой воды станции 3-го подъема ул. Железняка г.Калуги за 2021 год

Дата отбора образцов	водородный показатель	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид-ион	Аммиак (по азоту)	Нитриты	Нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость	Хлор остаточный активный	Общее микробное число	Общие колиформные бактерии	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЛИФАГИ
ПДК	6-9	20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7	0,3-1,5	КOE в 1 мл не >50	КOE в 100 мл	КOE в 100 мл	БОЕ в 100 мл
январь																	
13.01.21.	7,4	6,3	1/хл	0	<0,58	<0,10	27	0,45	0,145	9,3	2,2	6,7	0,95	1	не обн	не обн	не обн
20.01.21.		5,9	1/хл	0	<0,58	<0,10							0,98	0	не обн	не обн	не обн
27.01.21.		5,7	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,36	0,015	8,6			0,96	0	не обн	не обн	1,1
февраль																	
03.02.21.	7,6	5	1/хл	0	<0,58	<0,10	31	0,57	0,018	9,3	2,5	6,8	0,99	0	не обн	не обн	не обн
08.02.21.		5,4	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,57	0,065	9,7			0,97	0	не обн	не обн	не обн
15.02.21.		5,5	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,61	0,03	7,6			1,00	0	не обн	не обн	не обн
март																	
03.03.21.	6,7	4,9	1/хл	0	<0,58	<0,10	30	0,58	0,048	8,8	2,2	6,8	1,00	0	не обн	не обн	не обн
10.03.21.		4,5	1/хл	0	<0,58	0,11		0,65	0,042	5,45			0,83	0	не обн	не обн	не обн
15.03.21.		5,9	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,52	0,038	8,8			0,98	1	не обн	не обн	не обн
24.03.21.		6,2	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,57	0,048	6,8			1,00	0	не обн	не обн	не обн
апрель																	
07.04.21.	7,5	10,7	1/хл-ил0		1,05	0,12	20	0,51	0,012	6,11	4,3	3,1	0,94	3	не обн	не обн	не обн
12.04.21.		13,2	1/хл	0	1,32	0,21		0,67	0,082	5,13			0,68	2	не обн	не обн	не обн
19.04.21.		10,7	1/хл	0	0,62	0,14		0,7	0,004	4,39			0,95	1	не обн	не обн	не обн
28.04.21.		11,6	1/хл	0	<0,58	<0,10		1,04	0,02	3,81			0,75	0	не обн	не обн	не обн
29.04.21.		10,3	1/хл	0	<0,58	<0,10							1,54	0	не обн	не обн	не обн
май																	
05.05.21.		4,9	1/хл	0	0,73	<0,10		0,51	0,031	5,79			0,59	0	не обн	не обн	не обн
12.05.21.	7,2	9,3	1/хл	0	<0,58	<0,10	26	<0,1	0,0085	3,41	2,4	3,9	0,88	0	не обн	не обн	не обн
19.05.21.	7,2	11,2	1/хл	0	<0,58	0,1	16	0,88	0,045	3,2	3,1	3,2	0,79	0	не обн	не обн	не обн

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"



Начальник ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

Результаты контроля качества питьевой воды на выходе с Северного водозабора г.Калуги за 2021год.

Дата отбора образцов	Водородный показатель	Цветность	Запах	Вкус	Мутность	Железо общее	Хлорид-ион	Аммиак (по азоту)	Нитраты	Нитриты	Оксид азота	Жесткость	Ост. хлор по Пейлиуну			Хлор остаточный активный	Термотолерантные колиформные бактерии	Общие колиформные бактерии	Общее инерционное число
													градус цветности	балл	балл				
единицы измерения	ед. рН	градус цветности	балл	балл	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	°Ж	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	КОЕ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	КОЕ в 1 мл	
январь	6-9	20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7			0,3-1,2	отс в 100 мл	отс в 100 мл	не >50	
11.01.21.		1,6	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,47	0		не обн	не обн	0	
13.01.21.		1,6	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,50	0	0	не обн	не обн	0	
15.01.21.		1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,50	0	0	не обн	не обн	0	
18.01.21.		1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,38	0	0,03	не обн	не обн	0	
20.01.21.	7,6	1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10	23	<0,1	<0,003	2,63	0,72	6,8	0,50	0	0	не обн	не обн	0	
22.01.21.		1,2	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,50	0	0	не обн	не обн	0	
25.01.21.		1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,50	0	0	не обн	не обн	0	
27.01.21.		1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,50	0	0	не обн	не обн	0	
29.01.21.		1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,50	0	0	не обн	не обн	0	
Февраль																			
01.02.21.		1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,49	0	0	не обн	не обн	0	
03.02.21.		1,2	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,50	0	0	не обн	не обн	0	
05.02.21.		1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,22					0,50	0	0	не обн	не обн	0	
08.02.21.		1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,50	0	0	не обн	не обн	0	
10.02.21.		1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,48	0	0	не обн	не обн	0	
12.02.21.		1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,33					0,50	0	0	не обн	не обн	0	
15.02.21.	7,4	1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10	22	<0,1	<0,003	0,5	0,84	6,9	0,50	0	0	не обн	не обн	0	
17.02.21.		1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,50	0	0	не обн	не обн	0	
19.02.21.		1,6	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,50	0	0	не обн	не обн	0	
24.02.21.		1,6	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,50	0	0	не обн	не обн	0	
26.02.21.		1,1	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,50	0	0	не обн	не обн	0	
март																			
01.03.21.		1,6	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,50	0	0	не обн	не обн	0	
03.03.21.		1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,50	0	0	не обн	не обн	0	
05.03.21.		1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,50	0	0	не обн	не обн	0	
10.03.21.		1,6	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,50	0	0	не обн	не обн	0	
12.03.21.		1,1	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,50	0	0	не обн	не обн	0	
15.03.21.	7,5	1,6	1/хп	0	0,89	<0,10	23	<0,1	0,0042	0,66	0,52	7,5	0,50	0	0	не обн	не обн	0	
17.03.21.		1,1	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,50	0	0	не обн	не обн	0	
19.03.21.		1,2	1/хп	0	0,67	<0,10		0,14					0,50	0	0	не обн	не обн	0	
22.03.21.		1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,37	0	0,06	не обн	не обн	0	
24.03.21.		1,1	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,48	0	0	не обн	не обн	0	
26.03.21.		1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,43	0	0	не обн	не обн	0	
29.03.21.		1,4	1/хп	0	0,62	<0,10		<0,1					0,37	0	0	не обн	не обн	0	
31.03.21.		1,1	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,50	0	0	не обн	не обн	0	
апрель																			
02.04.21.		1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,50	0	0	не обн	не обн	0	
05.04.21.		1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,50	0	0	не обн	не обн	0	
07.04.21.		1,8	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,50	0	0	не обн	не обн	0	
09.04.21.	7,6	1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10	21	<0,1	<0,003	0,66	0,92	5,6	0,50	0	0	не обн	не обн	0	
12.04.21.		1,1	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,47	0	0	не обн	не обн	0	
14.04.21.		1,2	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,5	0	0	не обн	не обн	0	
16.04.21.		1,2	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,49	0	0	не обн	не обн	0	
19.04.21.		1,1	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,5	0	0	не обн	не обн	0	
21.04.21.		1,1	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,27					0,49	0	0	не обн	не обн	0	
23.04.21.		1,2	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,5	0	0	не обн	не обн	0	
26.04.21.		1,2	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,5	0	0	не обн	не обн	0	
28.04.21.		1,1	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,5	0	0	не обн	не обн	0	
30.04.21.		1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,5	0	0	не обн	не обн	0	
май																			
05.05.21.		1,6	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,5	0	0	не обн	не обн	0	
07.05.21.		1,6	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,45	0	0	не обн	не обн	0	
12.05.21.		0,2	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,33	0	0	не обн	не обн	0	
14.05.21.		1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,35	0	0	не обн	не обн	0	
17.05.21.		1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,12					0,35	0	0	не обн	не обн	0	
19.05.21.	7,5	1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10	23	<0,1	<0,003	0,8	1,3	5,5	0,38	0	0	не обн	не обн	0	




Исследования проведены ИПБ ВВП г.Калуги

Начальник ИБЛ ПВ ГП "Калужское водоканализационное предприятие" В.А.Юданова

Результаты контроля качества питьевой воды станции обезжелезивания "Южного" водозабора г.Калуги за 2021год.

Дата отбора образцы измерения	водородный показатель	цветность градуса	запах	вкус	мутность мг/дм3	Железо общее мг/дм3	хлорид-ион мг/дм3	Аммиак (по азоту) мг/дм3	Нитриты мг/дм3	Нитраты мг/дм3	Окисляемость перманганатная мгО/дм3	жесткость °Ж	Хлор остаточный активный мг/дм3	Термотолерантные колиформные бактерии	Общие колиформные бактерии	Общее микробное число КОЕ в 1 мл	КОЕ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	БОЕ в 100 мл	БОЕ в 100 мл
январь	6-9	20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7	0,3-1,5	отс в 100 мл	КОЕ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	не >50	КОЕ в 100 мл	БОЕ в 100 мл	БОЕ в 100 мл
11.01.21.		5	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,4					1,25	не обн	не обн	0				
13.01.21.		3,9	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,3					1,3	не обн	не обн	0				
15.01.21.		4,2	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,3					0,28	не обн	не обн	0				
18.01.21.		4,2	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,3					1,23	не обн	не обн	0				
20.01.21.	7,5	4,1	1/хп	0	<0,58	<0,10	30	0,33	0,0034	3,13	1,4	6,2	0,88	не обн	не обн	0				не обн
22.01.21.		4,8	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,32					1,21	не обн	не обн	0				
25.01.21.		5,2	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,52					1,15	не обн	не обн	0				
27.01.21.		4,6	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,28					1,12	не обн	не обн	0				
29.01.21.		4,6	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,42					1,08	не обн	не обн	0				
февраль																				
01.02.21.		4,2	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,19					1,1	не обн	не обн	0				
03.02.21.		4,2	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,42					1,23	не обн	не обн	0				
05.02.21.		4,4	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,43					1,25	не обн	не обн	0				
08.02.21.		4,4	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,19					1,05	не обн	не обн	0				
10.02.21.		4,6	1/хп	0	<0,58	0,12		0,13					1,02	не обн	не обн	0				
12.02.21.		3,9	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,24					1,26	не обн	не обн	0				
15.02.21.	7,3	3,9	1/хп	0	<0,58	<0,10	27	0,1	<0,003	1,8	1,6	6,4	0,89	не обн	не обн	0				
17.02.21.		4,1	1/хп	0	<0,58	0,24		0,63					1,11	не обн	не обн	0				
19.02.21.		4,5	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,26					1,11	не обн	не обн	0				
24.02.21.		4,7	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,23					1,21	не обн	не обн	0				не обн
26.02.21.		4,1	1/хп	0	<0,58	0,11		0,33					1,34	не обн	не обн	0				
март																				
01.03.21.		4,2	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,3					1,22	не обн	не обн	0				
03.03.21.		4,7	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,19					1,14	не обн	не обн	0				
05.03.21.		4,3	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					1,11	не обн	не обн	0				
10.03.21.		3,4	1/хп	0	<0,58	0,12		0,32					0,88	не обн	не обн	0				
12.03.21.		4,1	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,97	не обн	не обн	0				
15.03.21.	7,5	4,3	1/хп	0	<0,58	<0,10	29	0,24	0,0057	1,49	1,5	6,3	0,92	не обн	не обн	0				не обн
17.03.21.		4,7	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,3					1,22	не обн	не обн	0				
19.03.21.		4,3	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,36					1,28	не обн	не обн	0				
22.03.21.		4,3	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,13					1,15	не обн	не обн	0				
24.03.21.		4,2	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,22					0,95	не обн	не обн	0				
26.03.21.		4,7	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,15					1,16	не обн	не обн	0				
29.03.21.		4,2	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,18					0,82	не обн	не обн	0				
31.03.21.		4,3	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,96	не обн	не обн	0				
апрель																				
02.04.21.		4,5	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,86	не обн	не обн	0				
05.04.21.		4,1	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,12					0,77	не обн	не обн	0				
07.04.21.		4,1	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,31	не обн	не обн	0				
09.04.21.	7,5	2,2	1/хп	0	<0,58	<0,10	29	<0,1	<0,003	1,82	1,8	5,7	0,44	не обн	не обн	0				
12.04.21.		4,3	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,11					0,48	не обн	не обн	0				
14.04.21.		3,6	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,4	не обн	не обн	0				
16.04.21.		5,1	1/хп	0	0,78	<0,10		0,29					0,72	не обн	не обн	0				не обн
19.04.21.		5,5	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,38					0,69	не обн	не обн	1				
21.04.21.		3,9	1/хп	0	0,94	0,12		0,18					1,05	не обн	не обн	0				
23.04.21.		3,9	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,94	не обн	не обн	0				
26.04.21.		3,9	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,47	не обн	не обн	0				
28.04.21.		4,5	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,3					0,94	не обн	не обн	0				
30.01.21.		3	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,74	не обн	не обн	0				
май																				
07.05.21.		3,9	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,37	не обн	не обн	5				
12.05.21.		5,7	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,21					0,77	не обн	не обн	0				
14.05.21.		4,1	1/хп	0	<0,58	0,11		<0,1					0,8	не обн	не обн	0				
17.05.21.		8,2	1/хп	0	<0,58	0,15		0,41					1,07	не обн	не обн	0				
19.05.21.		7,6	1/хп	0	<0,58	<0,10	29	0,12	<0,003	1,97	1,6	5,8	0,65	не обн	не обн	0				

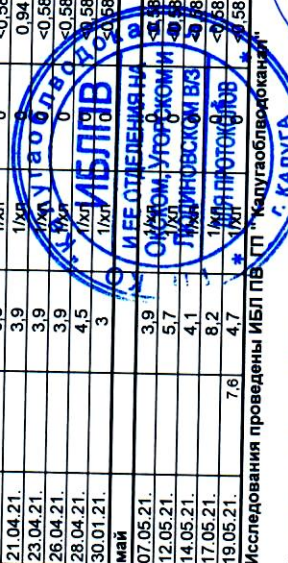

Исследования проведены ИПБЛ ВЗ ГП "Калугаоблводоканал" г. КАЛУГА
 Начальник ИПБЛ ВЗ ГП "Калугаоблводоканал" В.А.Юданова